


NOTA 1: El presente tipico constructivo debe ser entendido y complementado con el contenido de la ETc 7-01-17 de EDESE SA

NOTA 2: La caja para el medidor de energía debe ser de marcas y modelos homologados por parte de EDESE SA

NOTA 3: Las distancias a instalaciones de agua estan estipuladas en el punto 6.1 de la ETc 7-01-17




Dimensiones del pilar simple

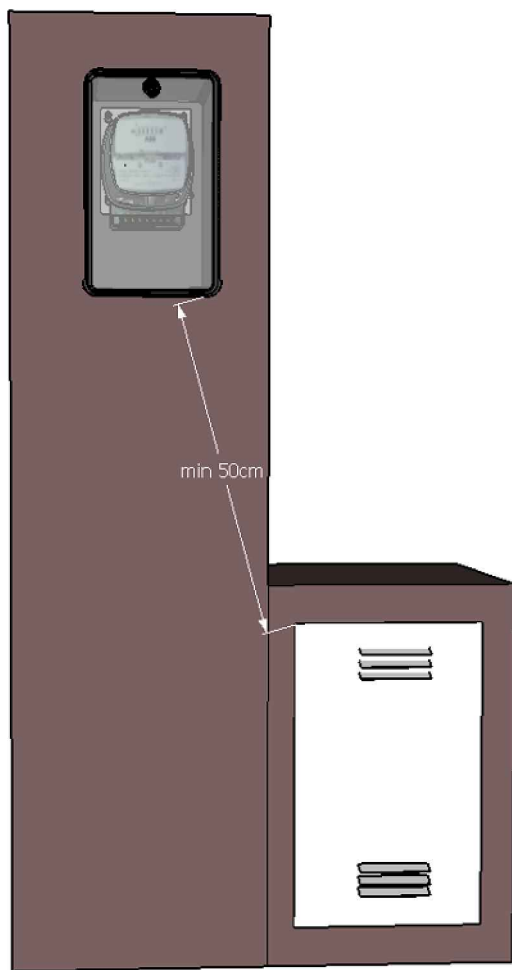

Distancia minima a instalaciones de gas

Caño de Polipropileno bicapa o tricapa de 1 1/4"

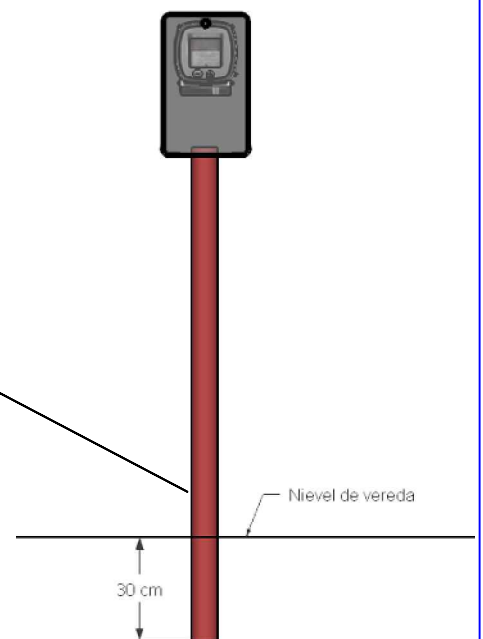

Gerencia: Tecnica
Division: Normas Tecnicas
Dibujó y Redactó: Ing. Fernando Quatrini
Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas

FECHA: 26/02/18

REEMPLAZA A :

CODIGO:
BPT1SESS

Puesto de Medicion T1 Para un medidor (pilar simple), entrada semisubterranea